


Energetikai szakreferens Éves jelentés 2025

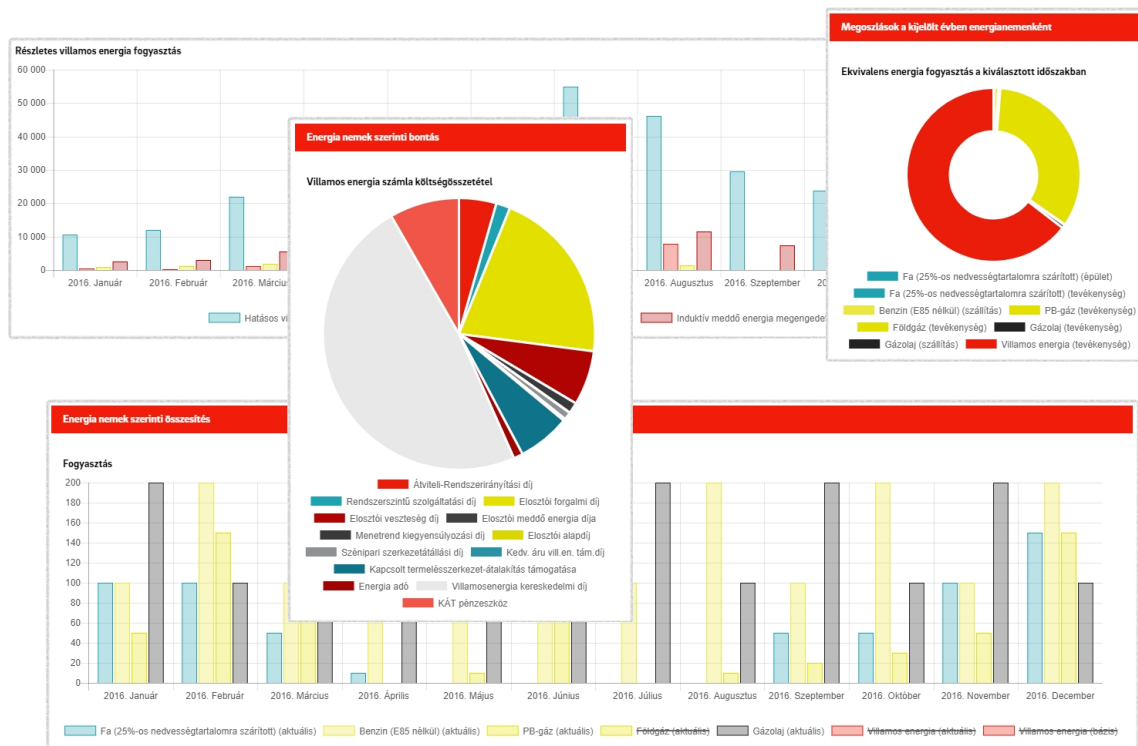

Készítette: E.ON Energia Infrastruktúra Szolgáltatások Kft.

Kaposplast Kft részére.

Tartalomjegyzék

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása	2
1.1 Céghatár	2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként	2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként	3
1.4 Energianemek szerinti összesítés	4
1.5 Fogyasztási helyek	5
1.6 Energianemek szerinti bontás	6
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése	14
3. Szakreferens tevékenysége	15


1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Céghozza

Céghozza Kaposplast Kft
Adószáma 11226655214
Cím 7400 Kaposvár Szigetvári u.


1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként

Költség

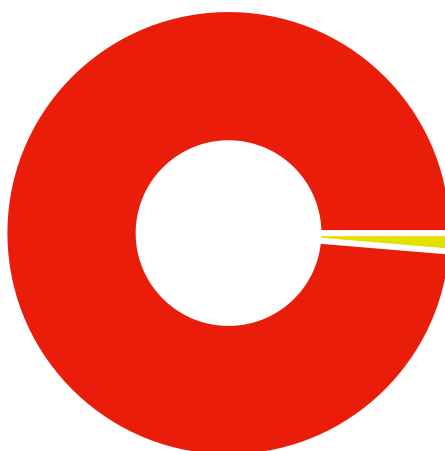


Földgáz: 2 946 732 Ft
Villamos energia: 219 184 511 Ft

Ekvivalens energia fogyasztás

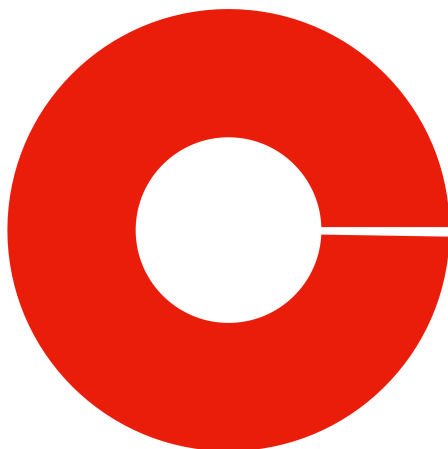

Földgáz: 31 784,094 kWh
Villamos energia: 12 438 636 kWh


CO2

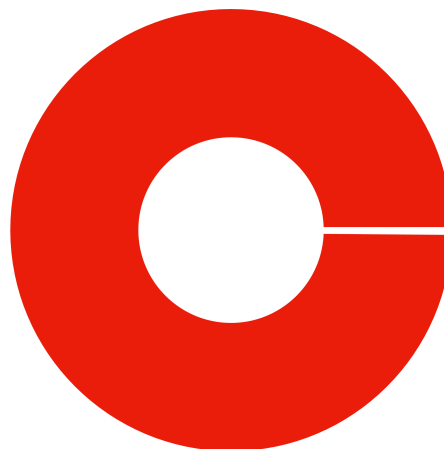

Földgáz: 5,871 t
Villamos energia: 4 540,102 t


1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként

Költség

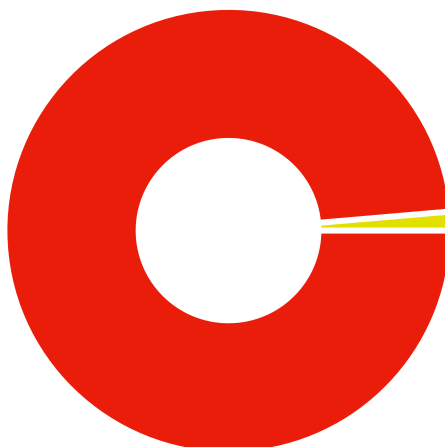


Villamos energia: 205 242 758 Ft Földgáz: 2 845 676 Ft

Ekvivalens energia fogyasztás

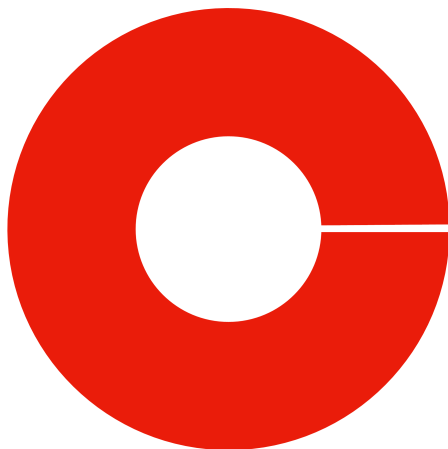

Villamos energia: 11 312 202 kWh Földgáz: 13 367,91 kWh


CO2

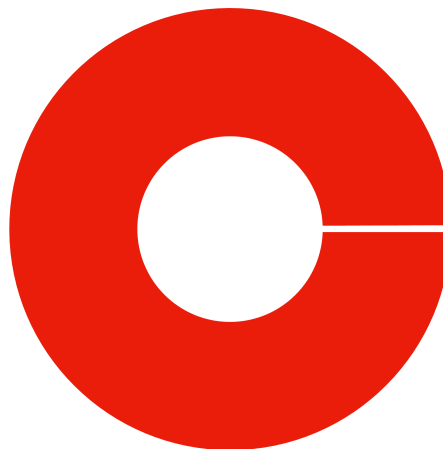

Villamos energia: 4 128,954 t Földgáz: 2,469 t

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévvel megelőző évet jelöli.

1.4 Energianemek szerinti összesítés

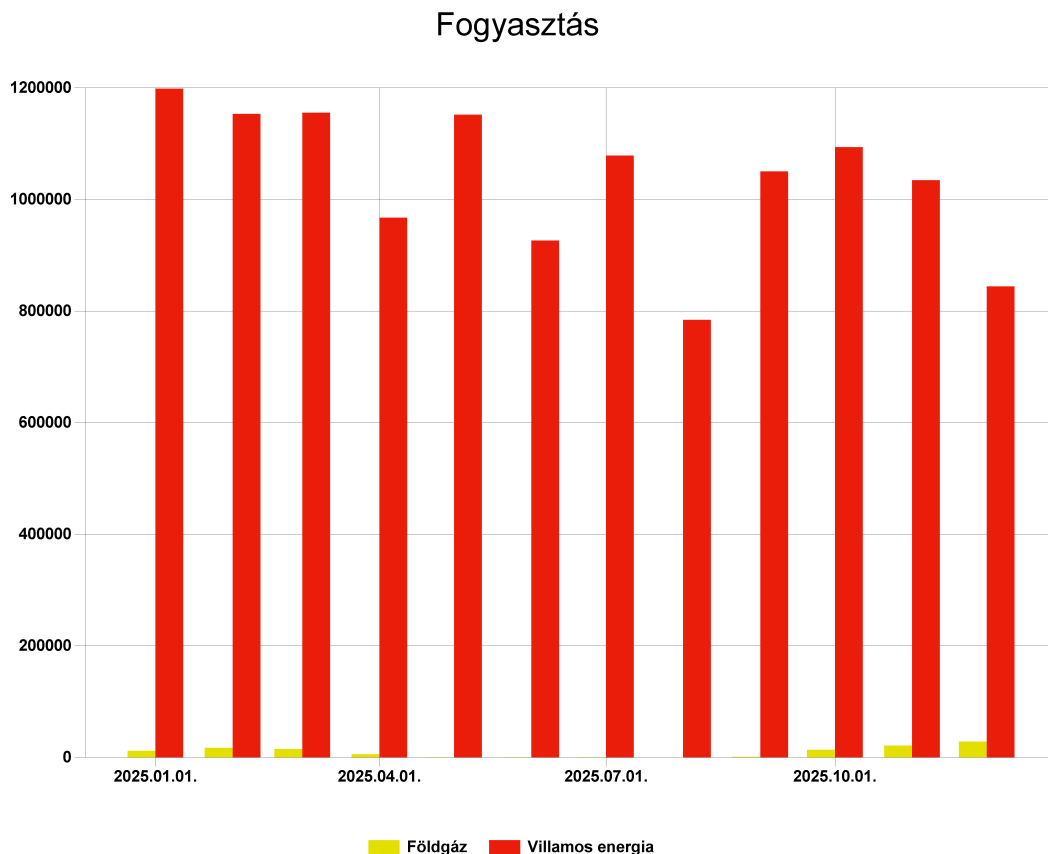

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiatípusát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakokra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a <https://szakreferens.eon.hu> címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiatípust is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.

1.5 Fogyasztási helyek


Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.

FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.

POD	Energia típus	Ajánlás
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	Villamos energia	-
39N040093585000B	Földgáz	-
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	Villamos energia	-
Gázolaj_11226655-2-14_7400 Kaposvár Szigetvár	Gázolaj	-
Motorbenzin_11226655-2-14_7400 Kaposvár Szig	Benzin (E85 nélkül)	-
PBgáz_11226655-2-14_7400 Kaposvár Szigetvár	PB-Gáz	-

1.6 Energianemek szerinti bontás

Villamos energia fogyasztása

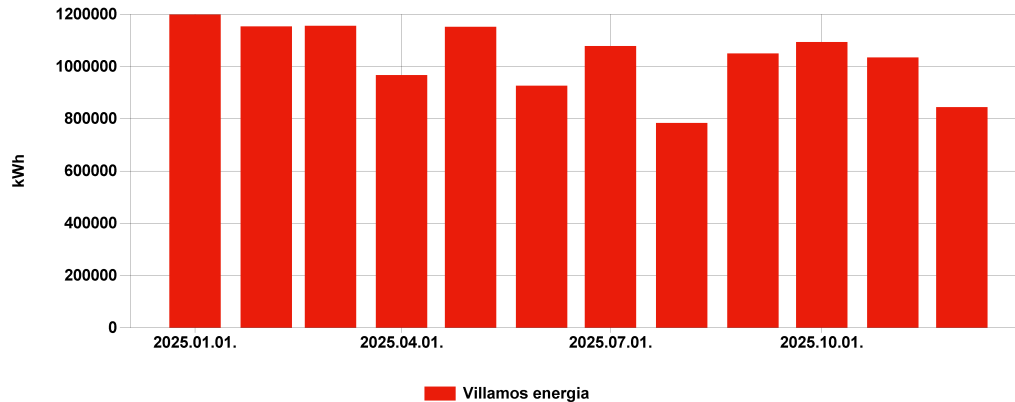

Pénzügyi ellenőrző tábla


Villamos energia	Fogyasztás (kWh)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2025.01.	1198569	1198569	437,478	20744217
2025.02.	1153465	1153465	421,015	20040646
2025.03.	1155521	1155521	421,765	19984233
2025.04.	967261	967261	353,05	17159795
2025.05.	1151783	1151783	420,401	19875706
2025.06.	926547	926547	338,19	16586310
2025.07.	1078479	1078479	393,645	18829662
2025.08.	784045	784045	286,176	14591585
2025.09.	1050403	1050403	383,397	18447317
2025.10.	1093686	1093686	399,195	19173724
2025.11.	1034622	1034622	377,637	18261783
2025.12.	844255	844255	308,153	15489533

Villamos energia számla részletező

Villamos energia	Átviteli-Rendszerir. díj (Ft)	Rendszer-szintű szolg. díj (Ft)	Elosztói forgalmi díj (Ft)	Elosztói veszteség díj (Ft)	Elosztói meddőenergia díja (Ft)	Menetrend kiegy. díj (Ft)	Elosztói telj. díj (Ft)	Elosztói alapdíj (Ft)	Szénipari szerk. díj (Ft)	Kedv. áru vill.en. tám. díj (Ft)
2025.01.	11745976,2	0	12926947,11	1564539,63	51,2	0	2924372	18440	0	95885,52
2025.02.	11303957	0	12370295,27	1494345,83	20,48	0	2924372	18440	0	92277,2
2025.03.	11324105,8	0	12380920,03	1495167,28	414,72	0	2924372	18440	0	92441,68
2025.04.	9479157,8	0	10322813,95	1244963,71	588,24	0	2924372	18440	0	77380,88
2025.05.	11287473,4	0	12290225,89	1482164,74	6900,48	0	2924372	18440	0	92142,64
2025.06.	9080160,6	0	9899621,69	1194385,28	13446,4	0	2924372	18440	0	74123,76
2025.07.	10569094,2	0	11540015,05	1392991,69	6809,6	0	2924372	18440	0	86278,32
2025.08.	7683641	0	8495262,87	1029747,78	708,12	0	2924372	18440	0	62723,6
2025.09.	10293949,4	0	11279104,25	1363098,68	20,48	0	2924372	18440	0	84032,24
2025.10.	10718122,8	0	11834291,58	1433846,13	404,48	0	2924372	18440	0	87494,88
2025.11.	10139295,6	0	11155517,34	1350015,63	2836,48	0	2924372	18440	0	82769,76
2025.12.	8273699	0	9144246,69	1108277,76	7420,02	0	2924372	18440	0	67540,4
Összesen	121898632,8	0	133639261,72	16153544,14	39620,7	0	35092464	221280	0	995090,88

Villamos energia	Kapcsolt termelés-szerk. -átalakítás tám. (Ft)	Energia adó (Ft)	Telj. lekötési díj (Ft)	Nem eng. telj. túllépés (Ft)	Eng. telj. túllépés (Ft)	Villamos energia kereskedelmi díj (Ft)	KÁT (Ft)	Kapacitív meddő. díj (Ft)	Induktív meddő. díj (Ft)	Összköltség (Ft)
2025.01.	970840,89	372155,674	0	55734	0	0	0	0	0	30674942,224
2025.02.	934306,65	358150,882	0	87582	0	0	0	0	0	29583747,312
2025.03.	935972,01	358789,27	0	0	0	0	0	0	0	29530622,791
2025.04.	783481,41	300334,541	0	0	0	0	0	0	0	25151532,531
2025.05.	932944,23	357628,621	0	0	0	0	0	0	0	29392292,002
2025.06.	750503,07	287692,843	0	0	0	0	0	0	0	24242745,643
2025.07.	873567,99	334867,73	0	0	0	0	0	0	0	27746436,58
2025.08.	635076,45	243445,972	0	0	0	0	0	0	0	21093417,792
2025.09.	850826,43	326150,131	0	0	0	0	0	0	0	27139993,611
2025.10.	885885,66	339589,503	0	0	0	0	0	0	0	28242447,033
2025.11.	838043,82	321250,131	0	0	0	0	0	0	0	26832540,761
2025.12.	683846,55	262141,178	0	0	0	0	0	0	0	22489983,598
Összesen	10075295,16	3862196,478	0	143316	0	0	0	0	0	322120701,878

Villamos energia számla költségösszetétel

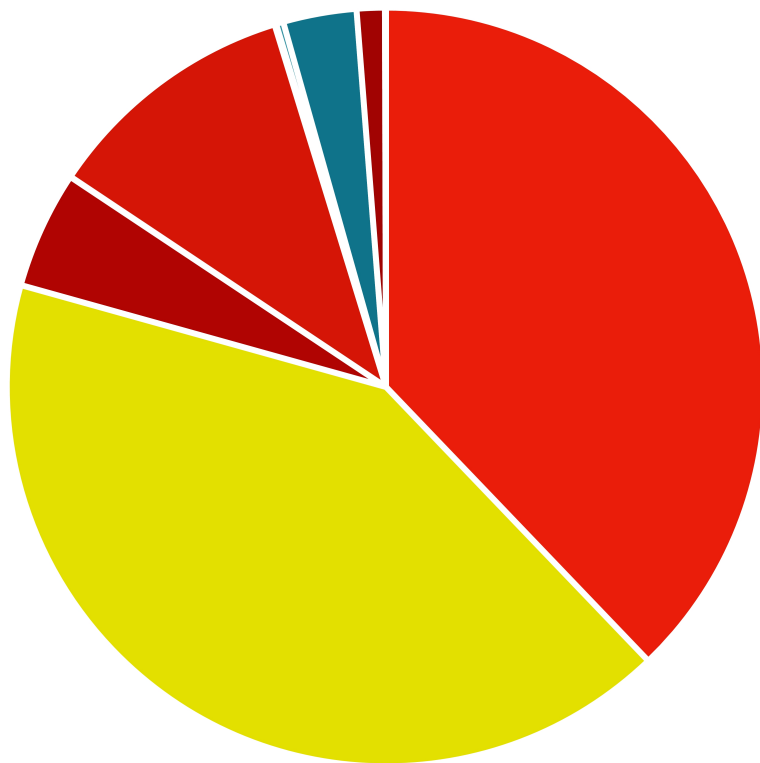


Átviteli-Rendszerir. díj: 121 898 632,8 Ft	Elosztói alapidj: 221 280 Ft	Nem eng. telj.túllépés: 143 316 Ft
Rendszerszintű szolg. díj: 0 Ft	Szénipari szerk. díj: 0 Ft	Eng. telj. túllépés: 0 Ft
Elosztói forgalmi díj: 133 639 261,72 Ft	Kedv. áru vill.en. tám.díj: 995 090,88 Ft	Villamosenergia kereskedelmi díj: 0 Ft
Elosztói veszteség díj: 16 153 544,14 Ft	Kapcsolt term.szerk.-átalakítási díj: 10 075 295,16 Ft	KÁT pénzeszköz: 0 Ft
Elosztói meddő energia díja: 39 620,7 Ft	Energia adó: 3 862 196,478 Ft	Kapacitív meddőe. díj: 0 Ft
Menetrend kiegyensúly. díj: 0 Ft	Telj. lekötési díj: 0 Ft	Induktív meddőe. díj: 0 Ft
Elosztói teljesítmény díj: 35 092 464 Ft		

Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok

POD	Dátum	Hatásos Fogyasztás (kWh)	Induktív (kVArh)	Kapacitív (kVArh)	Megengedett ind. túllépés (kVArh)	Max teljesítmény (kW)	Lekötött teljesítmény (kW)	Induktív túllépés (kVArh)
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-01	1071741	244964	0	321522,3	1714	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-02	1041793	237232	0	312537,9	1722	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-03	1045340	229236	0	313602	1643	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-04	881093	184411	4	264327,9	1644	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-05	1049450	208453	0	314835	1638	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-06	842332	169579	0	252699,6	1491	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-07	977927	206821	0	293378,1	1578	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-08	695298	141752	190	208589,4	1606	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-09	946624	197995	0	283987,2	1647	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-10	972255	197255	0	291676,5	1555	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-11	925617	186450	0	277685,1	1554	0	0
HU000120B11-U-KPLAST-SZIGVARI-KVA	2025-12	749196	149972	1921	224758,8	1565	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-01	126828	25248	10	31707	258	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-02	111672	24763	4	27918	271	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-03	110181	24224	81	27545,25	283	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-04	86168	20759	112	21542	279	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-05	102333	26927	4	25583,25	269	0	1343,75
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-06	84215	23632	48	21053,75	266	0	2578,25
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-07	100552	26464	4	25138	268	0	1326
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-08	88747	22084	1	22186,75	280	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-09	103779	25643	4	25944,75	253	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-10	121431	26827	79	30357,75	266	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-11	109005	20959	554	27251,25	268	0	0
HU000120F11-U-KAPOSPLASTKFT-KVAR-	2025-12	95059	17118	61	23764,75	248	0	0

Földgáz fogyasztás

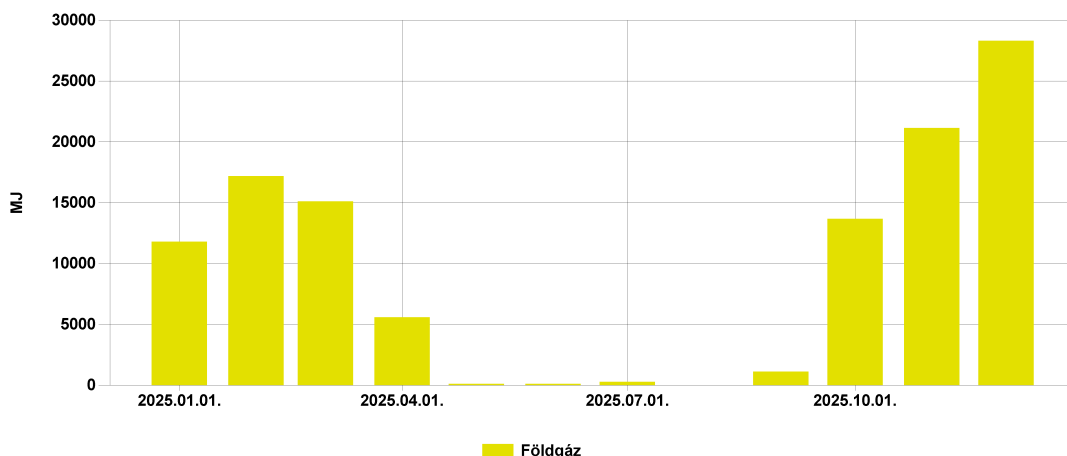


Pénzügyi ellenőrző tábla

Földgáz	Fogyasztás (MJ)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO ₂ (t)	Költség (Ft)
2025.01.	11806,139	3279,483	0,606	324195
2025.02.	17179,654	4772,126	0,881	352943
2025.03.	15110,169	4197,269	0,775	343065
2025.04.	5591,185	1553,107	0,287	257629
2025.05.	107,21	29,781	0,006	226908
2025.06.	103,962	28,878	0,005	219558
2025.07.	276,148	76,708	0,014	227953
2025.08.	0	0	0	226148
2025.09.	1120,836	311,343	0,058	225803
2025.10.	13670,95	3797,486	0,701	142074
2025.11.	21149,688	5874,913	1,085	182888
2025.12.	28306,794	7862,999	1,452	217568

Földgáz számla részletező


Gáz	MSZKSZ díj (Ft)	Szagosítási díj (Ft)	Forgalmi díj (Ft)	Energiaadó (Ft)	Gázfogyasztás (Ft)	Kapacitás- lekötési alapidj (Ft)	Fix rendszerh. díjak (Ft)	Összköltség (Ft)
2025.01.	1061,49	0	2986	1103,874	89640	226148	0	320939,364
2025.02.	1544,623	0	4345	1606,298	136447	204263	0	348205,92
2025.03.	1358,555	0	3821	1412,801	106158	226148	0	338898,356
2025.04.	502,703	0	1414	522,776	34795	218853	0	256087,479
2025.05.	9,639	0	27	10,024	683	226148	0	226877,663
2025.06.	9,347	0	26	9,72	632	218853	0	219530,068
2025.07.	24,828	0	70	25,82	1628	226148	0	227896,648
2025.08.	0	0	0	0	0	226148	0	226148
2025.09.	100,774	0	283	104,798	6233	218853	0	225574,573
2025.10.	1229,155	0	1911	1278,234	74705	60174	0	139297,389
2025.11.	1901,568	0	2956	1977,496	113523	58233	0	178591,064
2025.12.	2545,064	0	3957	2646,685	142495	60174	0	211817,749
Összesen	10287,748	0	21796	10698,526	706939	2170143	0	2919864,274

Földgáz számla költségösszetétel

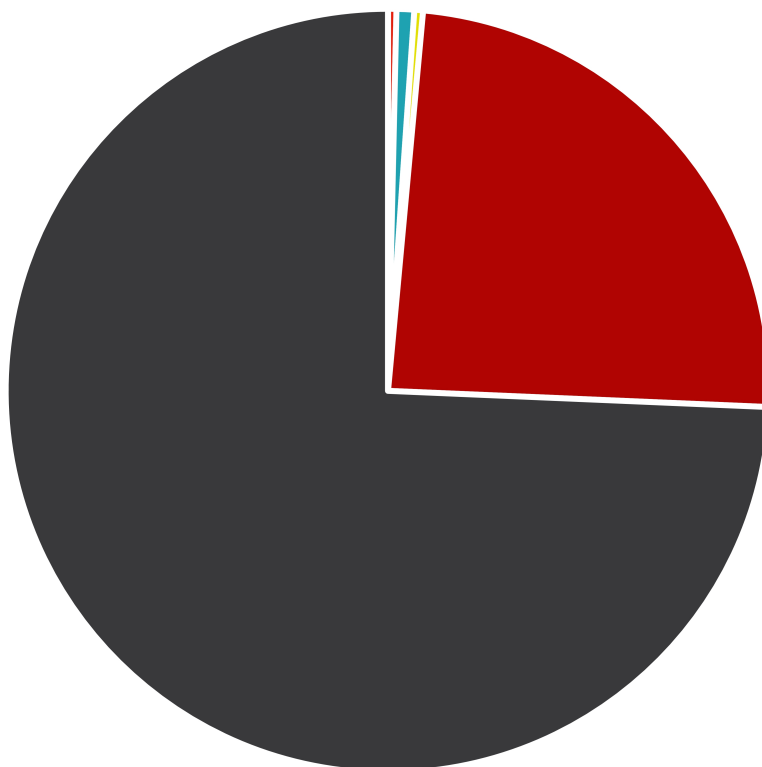

MSZKSZ díj:	Energiaadó:	Kapacitáslekötési alapidíj:
10 287,748 Ft	10 698,526 Ft	2 170 143 Ft
Szagosítási díj:	Gázfogyasztás:	Fix rendszerh. díjak:
0 Ft	706 939 Ft	0 Ft
Forgalmi díj:		
21 796 Ft		

Gázolaj fogyasztás

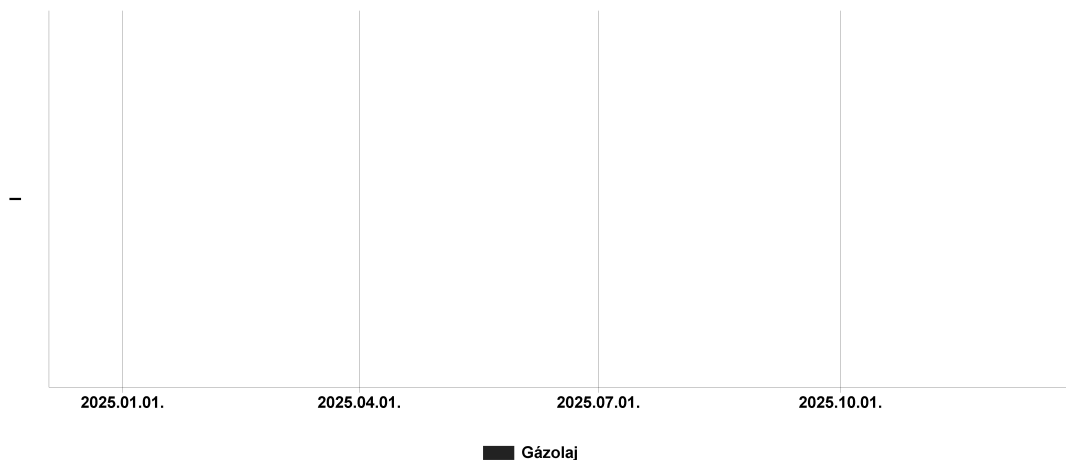


Pénzügyi ellenőrző tábla

Gázolaj	Fogyasztás (l)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2025.01.	0	0	0	0
2025.02.	0	0	0	0
2025.03.	0	0	0	0
2025.04.	0	0	0	0
2025.05.	0	0	0	0
2025.06.	0	0	0	0
2025.07.	0	0	0	0
2025.08.	0	0	0	0
2025.09.	0	0	0	0
2025.10.	0	0	0	0
2025.11.	0	0	0	0
2025.12.	0	0	0	0

Az energetikai szakreferens folyamatosan nyomon követi a gazdálkodó szervezet energiafogyasztását. A nyomon követés során nemcsak összesített, hanem energiahordozóra és energianemekre bontott kimutatásban is megtekinthetők az egyes energiahordozók és energianemek fogyasztásának időbeli alakulásai.

Amennyiben Ön egy táblázatot fogyasztási adatok nélkül lát, az energiahordozóhoz tartozó fogyasztási hely, ún.: POD beazonosítása és rögzítése a rendszerben megtörtént; azonban a fogyasztási helyhez tartozó fogyasztási adatok (pl.: kézi adatbevitel, T-görbe, idősoros adatok vagy időszakai számlák) nem kerültek megadásra.

Benzin (E85 nélkül) fogyasztás

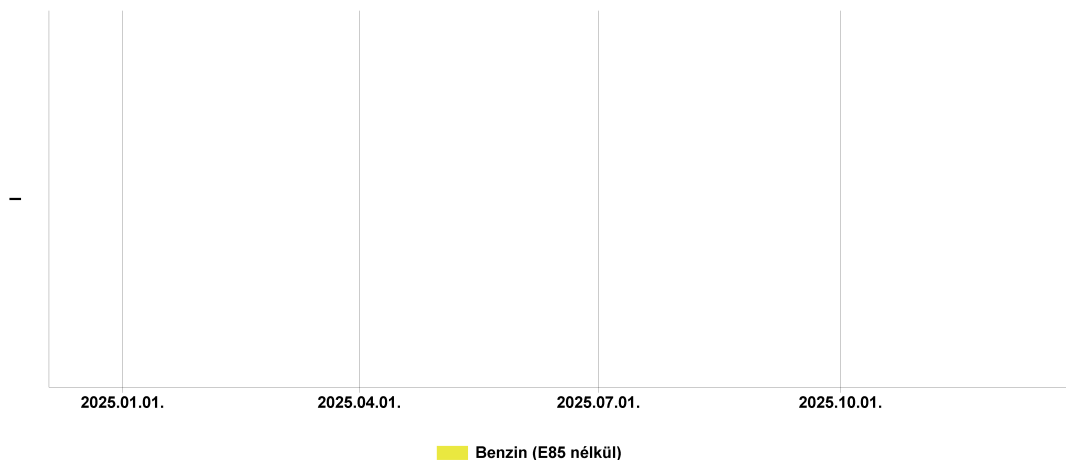


Pénzügyi ellenőrző tábla

Benzin (E85 nélkül)	Fogyasztás (kg)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2025.01.	0	0	0	0
2025.02.	0	0	0	0
2025.03.	0	0	0	0
2025.04.	0	0	0	0
2025.05.	0	0	0	0
2025.06.	0	0	0	0
2025.07.	0	0	0	0
2025.08.	0	0	0	0
2025.09.	0	0	0	0
2025.10.	0	0	0	0
2025.11.	0	0	0	0
2025.12.	0	0	0	0

Az energetikai szakreferens folyamatosan nyomon követi a gazdálkodó szervezet energiafogyasztását. A nyomon követés során nemcsak összesített, hanem energiahordozóra és energianemekre bontott kimutatásban is megtekinthetők az egyes energiahordozók és energianemek fogyasztásának időbeli alakulásai.

Amennyiben Ön egy táblázatot fogyasztási adatok nélkül lát, az energiahordozóhoz tartozó fogyasztási hely, ún.: POD beazonosítása és rögzítése a rendszerben megtörtént; azonban a fogyasztási helyhez tartozó fogyasztási adatok (pl.: kézi adatbevitel, T-görbe, idősoros adatok vagy időszaki számlák) nem kerültek megadásra.

PB-Gáz fogyasztása

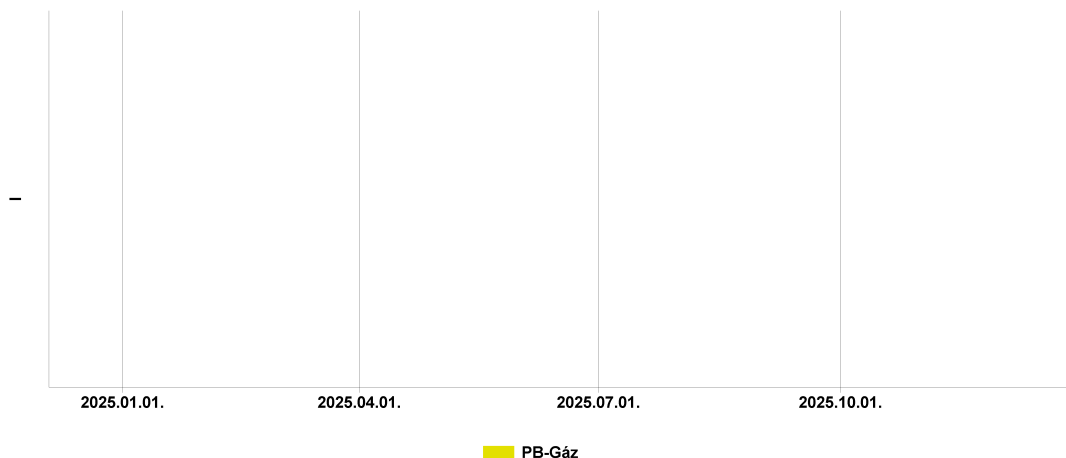

Pénzügyi ellenőrző tábla

PB-Gáz	Fogyasztás (kg)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2025.01.	0	0	0	0
2025.02.	0	0	0	0
2025.03.	0	0	0	0
2025.04.	0	0	0	0
2025.05.	0	0	0	0
2025.06.	0	0	0	0
2025.07.	0	0	0	0
2025.08.	0	0	0	0
2025.09.	0	0	0	0
2025.10.	0	0	0	0
2025.11.	0	0	0	0
2025.12.	0	0	0	0

Az energetikai szakreferens folyamatosan nyomon követi a gazdálkodó szervezet energiahordozóinak fogyasztását. A nyomon követés során nemcsak összesített, hanem energiahordozóra és energianemekre bontott kimutatásban is megtekinthetők az egyes energiahordozók és energianemek fogyasztásának időbeli alakulásai.

Amennyiben Ön egy táblázatot fogyasztási adatok nélkül lát, az energiahordozóhoz tartozó fogyasztási hely, ún.: POD beazonosítása és rögzítése a rendszerben megtörtént; azonban a fogyasztási helyhez tartozó fogyasztási adatok (pl.: kézi adatbevitel, T-görbe, idősoros adatok vagy időszakos számlák) nem kerültek megadásra.

2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com

3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.

Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.